



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Теплоснаб-транс»

В.И. Слобошевич

» _____ 201__ г.

Технические условия на водоснабжение

индивидуальных жилых домов пос. Шипицыно (кадастровые номера – 29-07-090801-156;
29-07-090801-157)

(наименование объекта и его местонахождение)

1. Водопотребление _____ 135 _____ куб.м.сут.

2. Водоснабжение объекта предусмотреть от существующего водопровода
ООО «Теплоснаб-транс» пос. Шипицыно
(указать местоположение)

3. Точка подключения:
в существующем водопроводном колодце ВК-1 (см. схему)

4. Условия в точке подключения:

Диаметр труб _____ 100 _____ мм.
Материал труб _____ сталь _____ глубина заложения _____ 2,2 _____ м.
Напор _____ 2,1 _____ метров.

5. Работы, связанные с подключением:
в водопроводном колодце ВК-1 выполнить врезку и установить запорную арматуру

6. Для водоснабжения объекта запроектировать водозабор
использовать существующий водозабор п. Шипицыно, расположенный на реке Уртомж

7. Для проектирования принять:
Материал труб _____ сталь _____
Материал колодцев _____ ж/бетон _____

8. Дополнительные условия:
Предоставить проектную документацию для ознакомления в водоснабжающую организацию

9. Технические условия выдал _____ главный инженер
(должность)

Зубенкевич Андрей Федорович
(Фамилия, имя, отчество)



« 30 » _____ 2013

СОГЛАСОВАНО:

1. Администрация МО «Шипицынское»

2. Эл.сети п. Шипицыно

3. Связь п. Шипицыно

4. «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Архангельской области»



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Теплоснаб-транс»

В.И. Слобошевич

« 2013 г. »

Технические условия на канализацию

индивидуальных жилых домов пос. Шипицыно (кадастровые номера – 29-07-090801-156;
29-07-090801-157)

(наименование объекта и его местонахождение)

1. Водопотребление 135 куб.м.сут.

2. Канализацию объекта предусмотреть с подключением к существующим канализационным сетям

ООО «Теплоснаб-транс» пос. Шипицыно в КОС, мощностью 1500 м³ в сутки

(указать местоположение)

3. Точка подключения:

существующий канализационный колодец КК - 1, согласно схемы

4. Условия в точке подключения:

Диаметр труб 150 мм.

Материал труб чугун

Отметка дна лотка колодца в системе съемки объекта _____ м.

Материал колодца ж/бетон

Размер кольца 1500

5. Работы, связанные с подключением:

После подключения восстановить герметичность к/колодцев в точке подключения

6. Канализацию объекта запроектировать

С установкой КНС

с _____ биологической _____ очисткой сточных вод.

7. Для проектирования принять:

Материал труб согласно проекта чугун

Материал колодцев ж/бетон

8. Дополнительные условия:

предоставить проектную документацию в обслуживающую организацию

9. Технические условия выдал _____

главный инженер

(должность)

Зубенкевич Андрей Федорович

(Фамилия, имя, отчество)

« 30 » APL

2013 г.




СОГЛАСОВАНО:

1. Администрация МО «Шипицынское»

2. Эл.сети п. Шипицыно

3. Связь п. Шипицыно

4. «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Архангельской области»

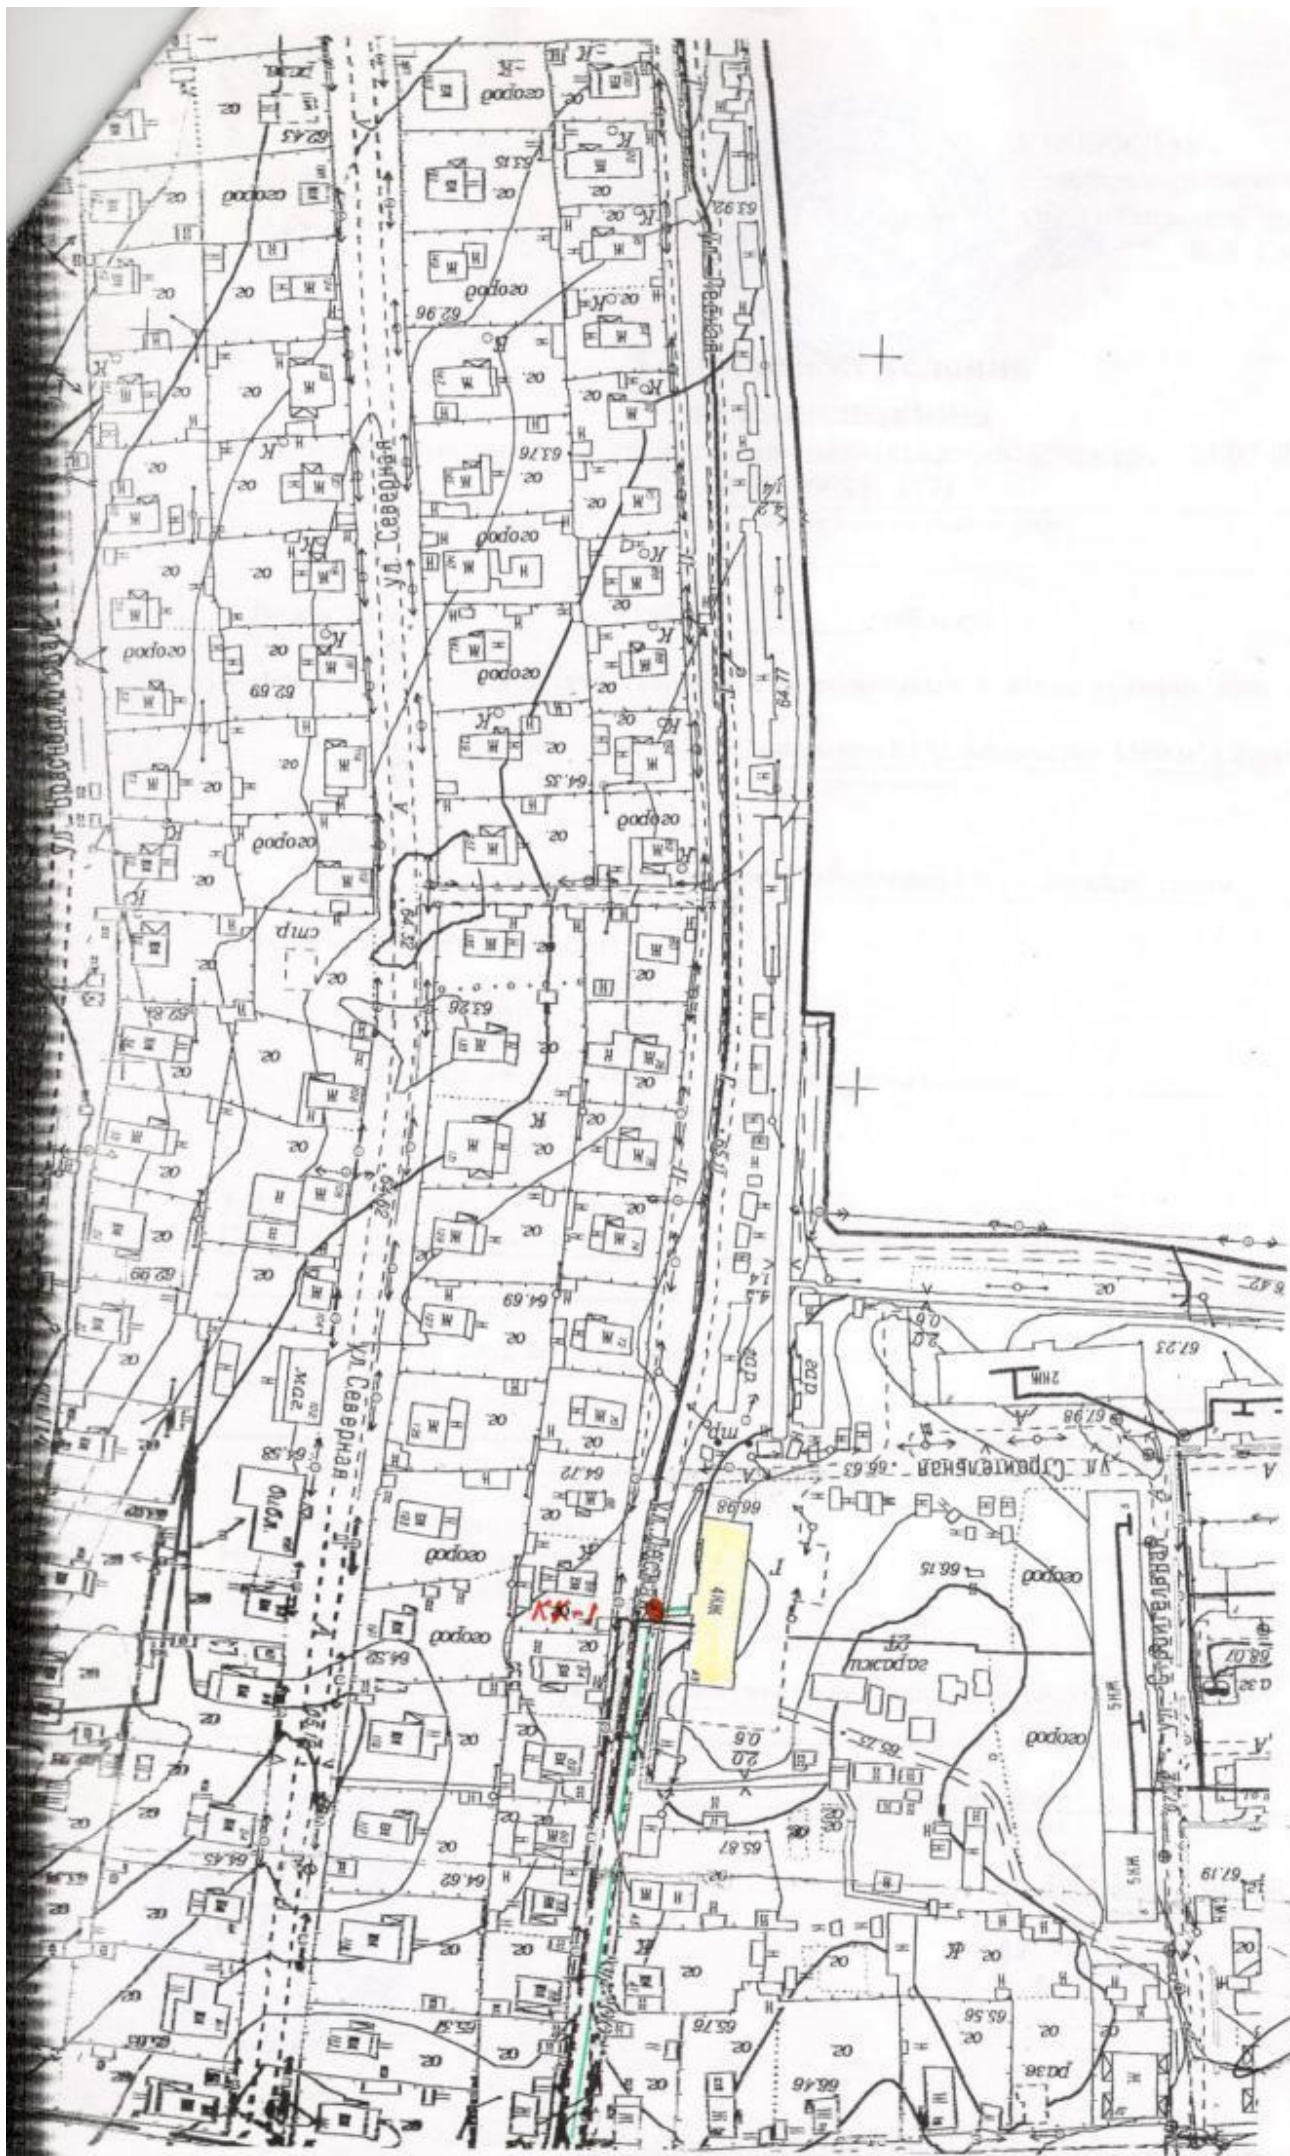

30.05.2013

Handwritten signature